
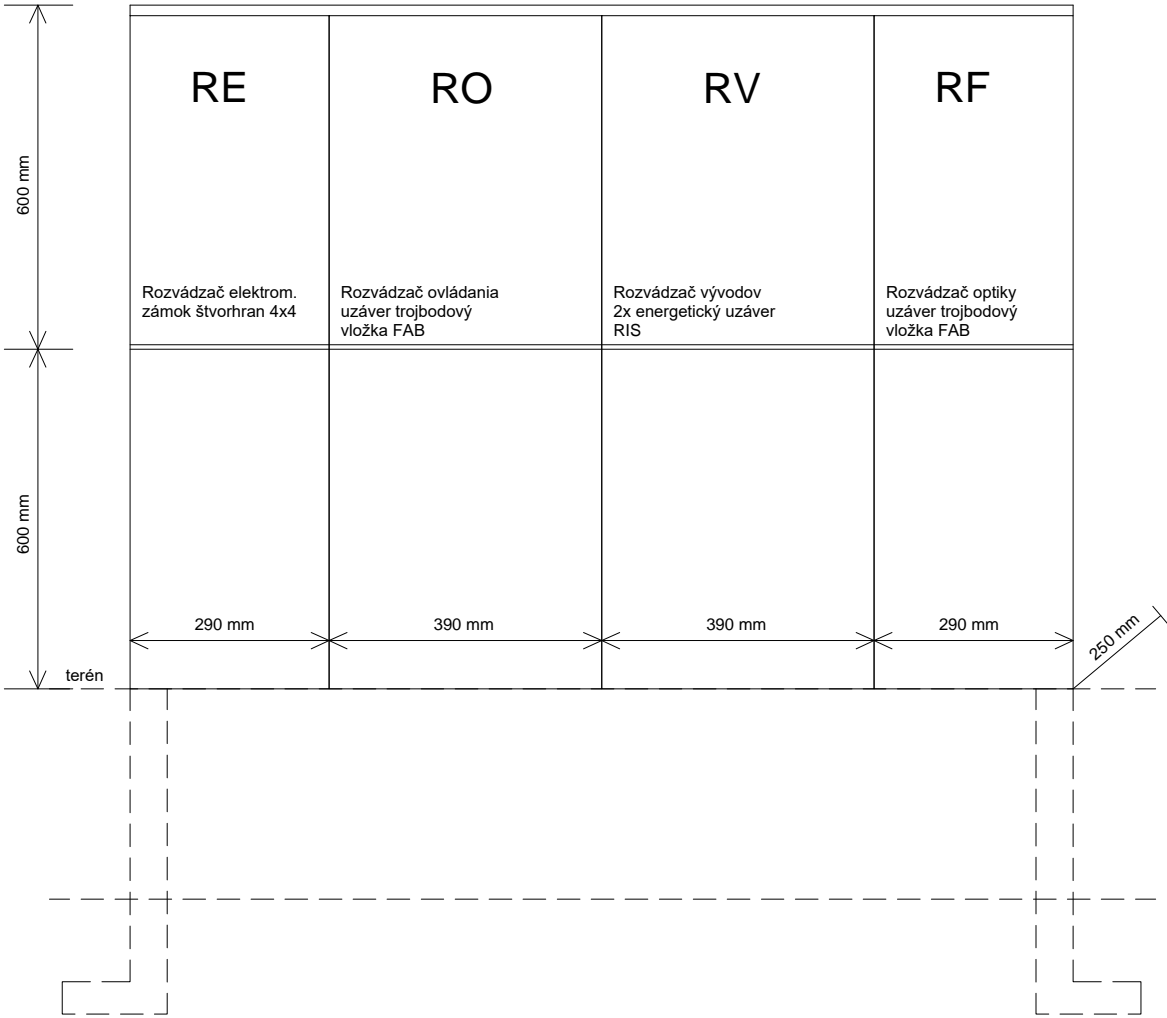


Rozvádzač RVO133 - časť RE

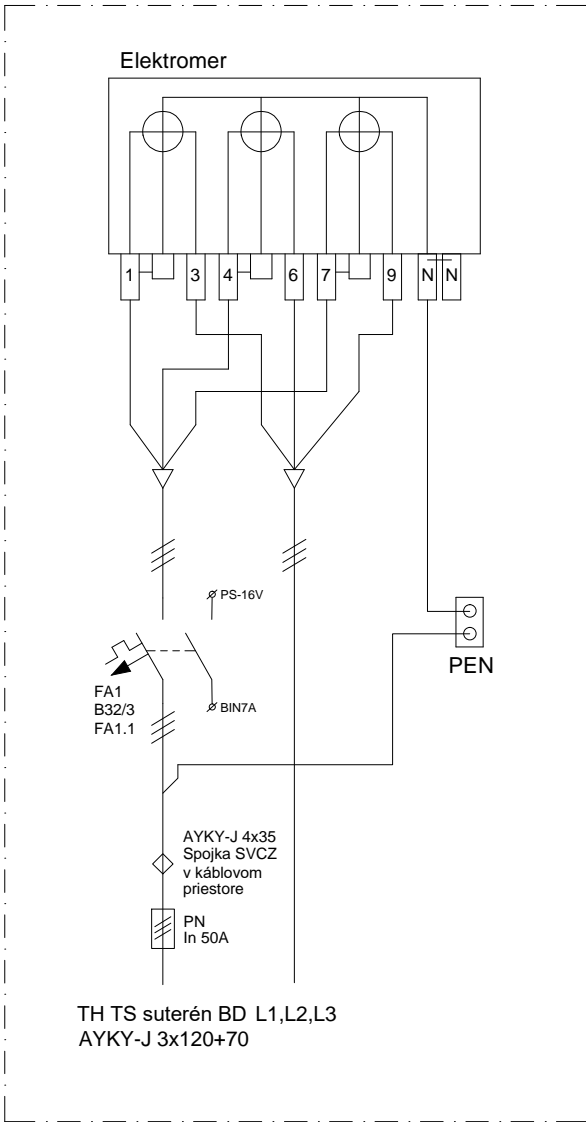

POZNÁMKY:
Pred začatím výkopových prác musí objednávatel požiadať všetkých správcov IS o ich vytýčenie.
Všetky zemné práce budú vykonané ručne.
Nové káblové vedenia sústavy VO budú kladené v súlade s STN 73 6005.

Za celkové vyhotovenie elektroinštalácie je zodpovedná montážna organizácia! Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu! Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Zb.z.!

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA:
3+PEN AC 400V/230V 50 Hz, TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
v zmysle STN 33 2000-4-41:2019
411 Ochranné opatrenia :
411.2 základná ochrana (priamy dotyk)
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)
411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

TYP ROZVÁDZAČA:
Skriňová rozvodnica s kábl. priestorom a zemným dielom
Krytie: IP44 / IP20
Trieda ochrany: II
Materiál: Tvrdený polyester odolný voči UV žiareniu
Odolnosť proti horeniu: Kat. B
Un: 400/230V
In: do 80A
Ic: 10 kA

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------|
| Centrum pre Verejné Osvetlenie | | | | |
| sídlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia | | | | |
| prevádzka: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia | | | | |
| tel.: +421 2 33 000 234 | | | | |
| http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk | | | | |
| hlavný projektant | projektant | vypracoval | pečiatka a podpis | |
| Ing. Péter Faragó | Ing. Péter Faragó | Ing. Péter Faragó | | |
| investor: | Mesto Banská Bystrica - Fončorda | | | |
| projekt: | Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, časť: Projekt zmeny klímy | | formát | 2 x A4 |
| | | | dátum | 11/2022 |
| | | | projekt | DRS |
| príloha: | SCHÉMA ROZVÁDZAČA RVO133 - časť RE | | mierka | - |
| | | | č. prílohy | 15__1 |